


詳圖
1:20
A

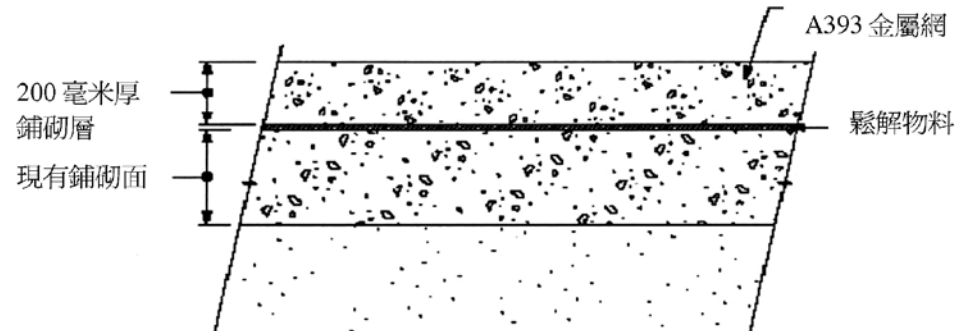


詳圖
1:20
B

註：
地基承托詳圖僅作說明用途，可於詳細設計時予以修訂

地台及工地辦事處下側之間保留不少於 500 毫米的氣隙

3.5 米 X 3.5 米 X 1.0(高)
基腳較鋪砌層中心點高 5.0 米

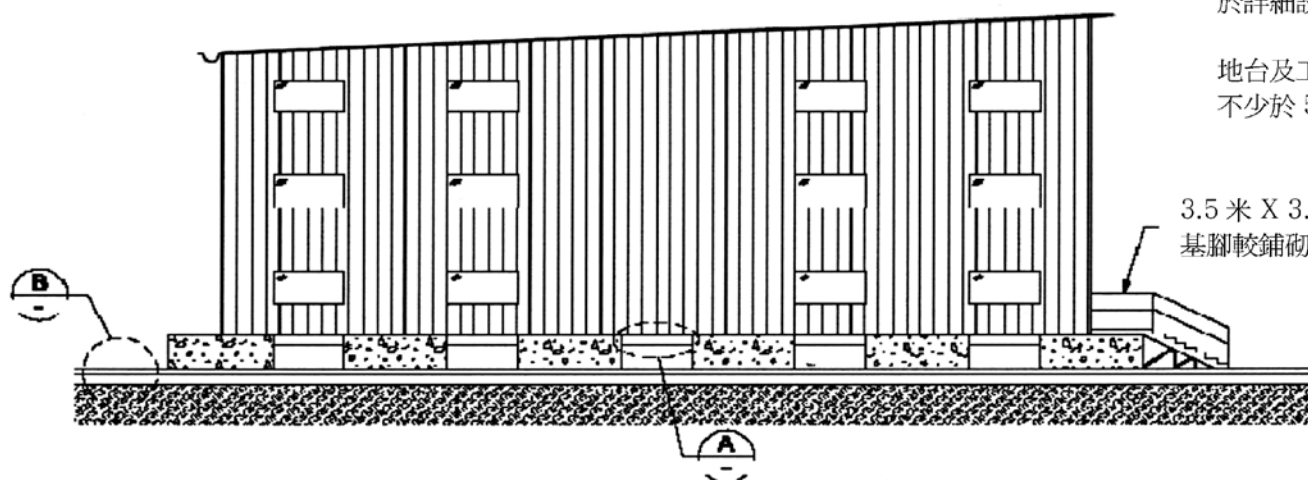

工程項目名稱：豎尼地城綜合發展區拆卸工程

環境許可證編號：EP-136/2002/C

圖 4：初步緩解設計

註：
本圖摘自申請書編號 VEP-234/2007 環境報告的 附錄 1.2