


Legend 圖例

- Indicative Location
初步位置
- CCGT Unit No.1**
- 1 號聯合循環燃氣渦輪發電機組**
- Cooling Water Intake Facility
冷卻水進水設施
- Cooling Water Discharge Facility
冷卻水排放設施
- 400kV Connection to Substation
400kV電纜與變電站的連接
- ⊕ Stack Location
煙囪位置
- CCGT Unit No.2**
- 2 號聯合循環燃氣渦輪發電機組**
- Cooling Water Intake Facility
冷卻水進水設施
- Cooling Water Discharge Facility
冷卻水排放設施
- Cooling Tower
冷卻塔
- 400kV Cable Connection to Substation
400kV電纜與變電站的連接
- ⊕ Stack Location
煙囪位置

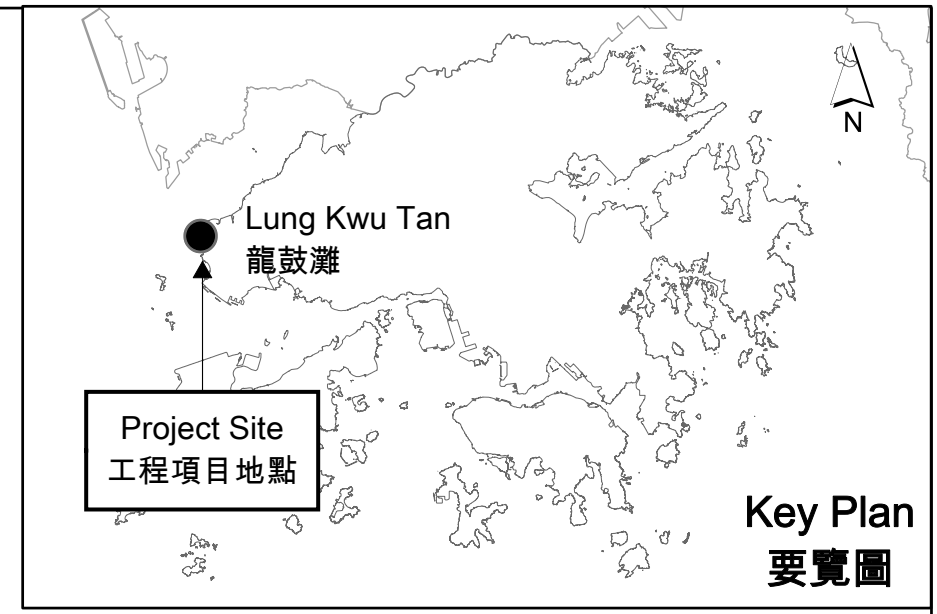

**Black Point Power Station
龍鼓灘發電廠**

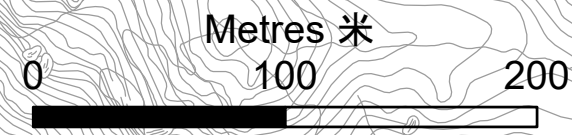
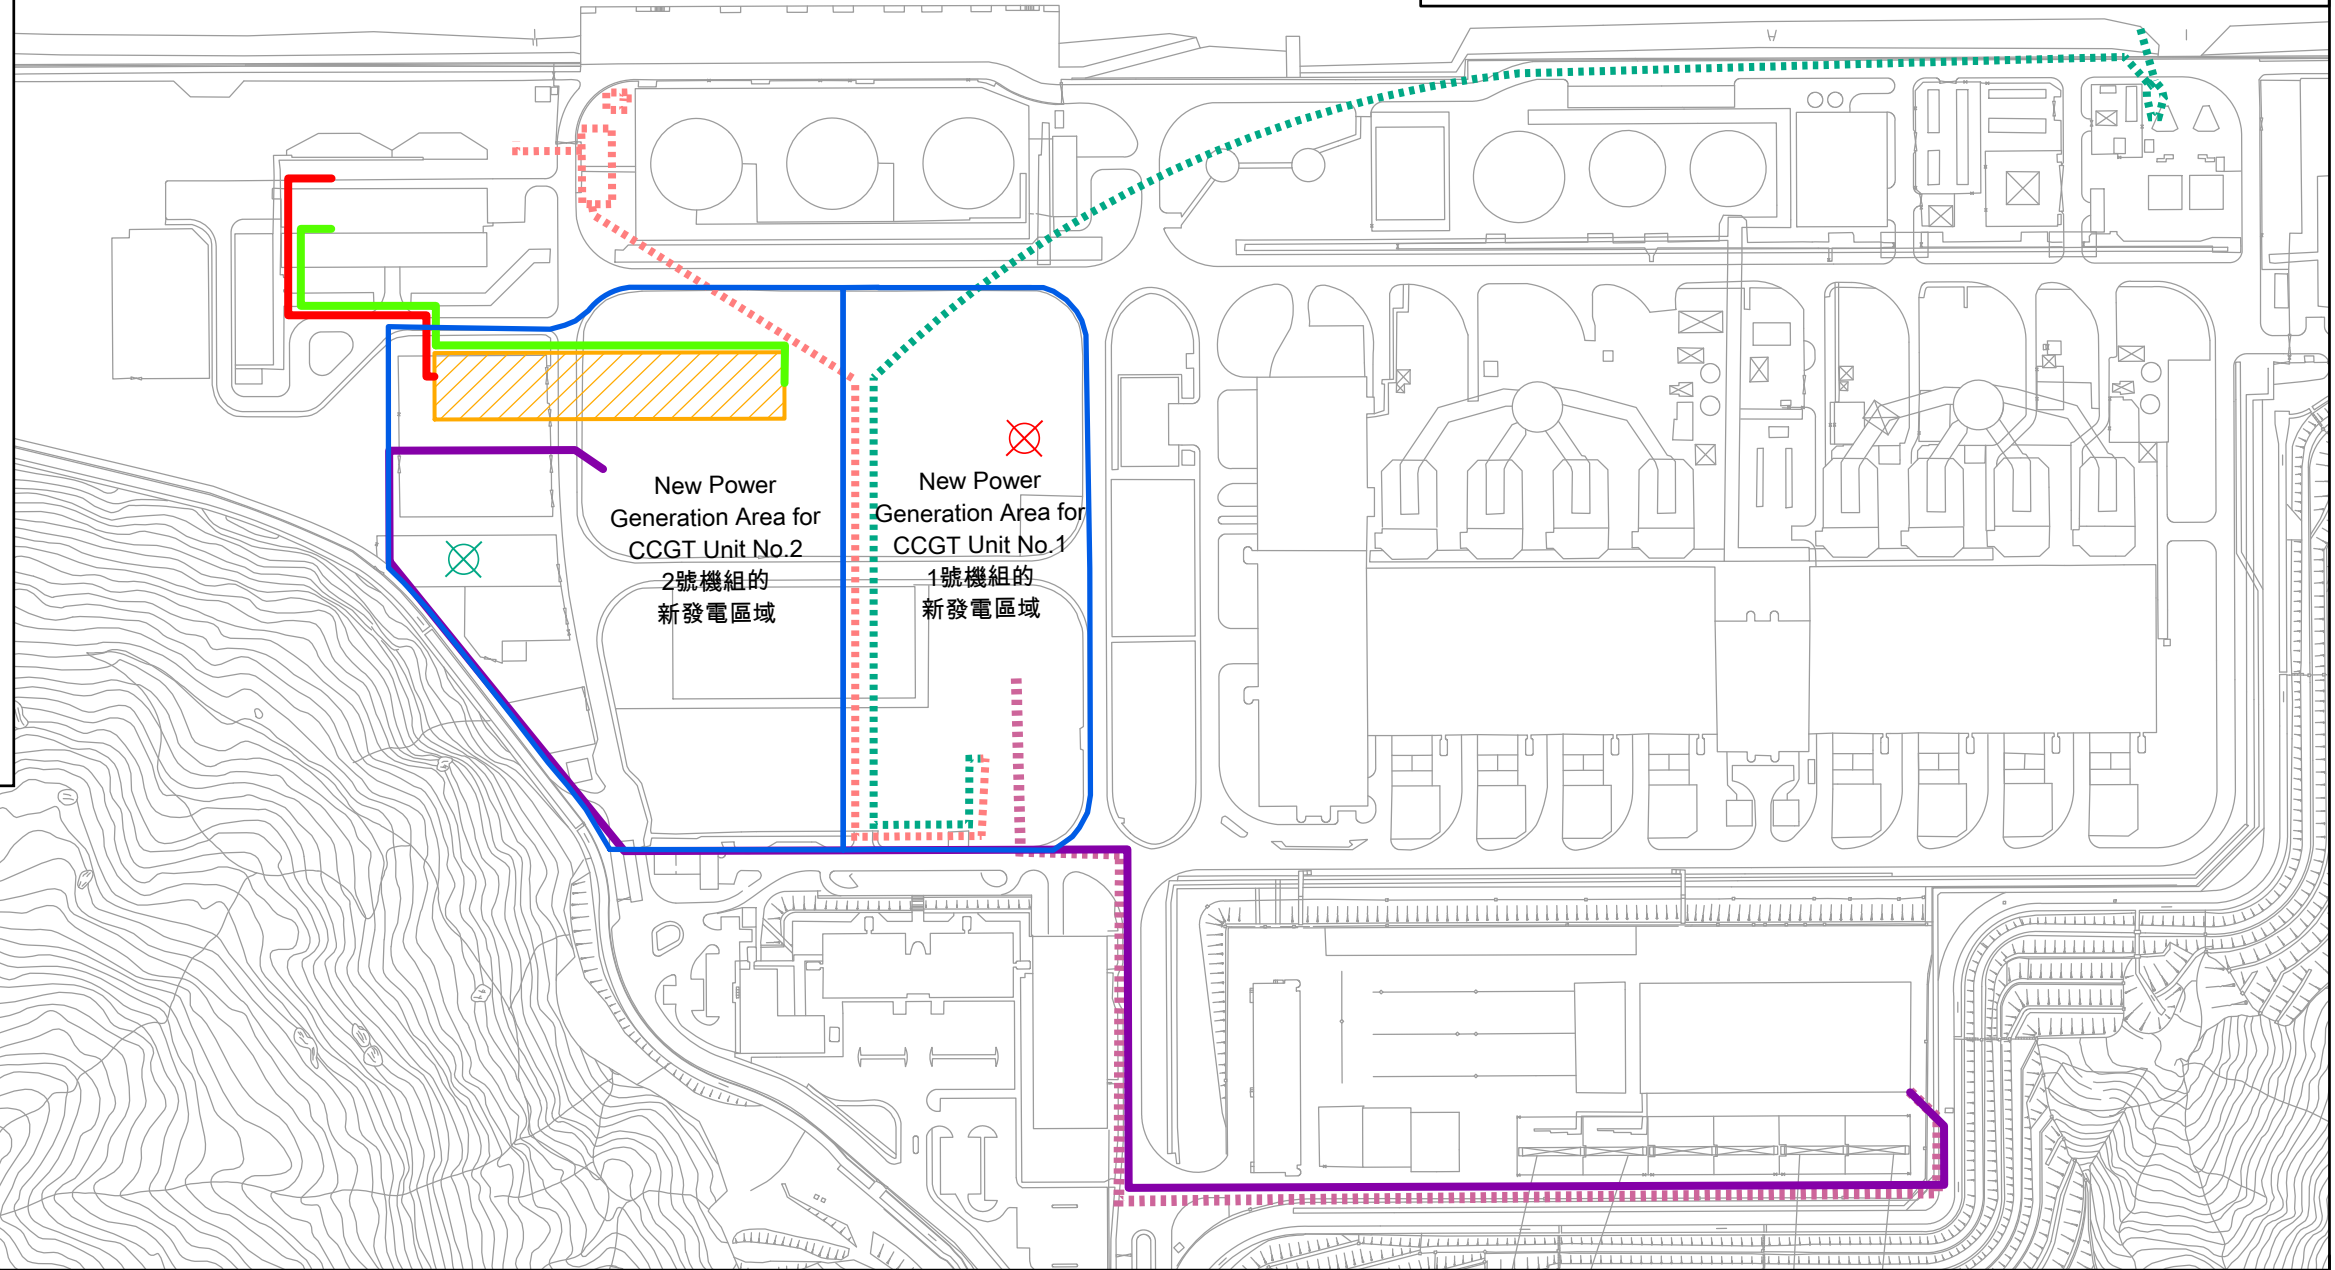


Figure 1
圖 1
Indicative Location of Key Project Components for CCGT Units No. 1 and No.2
1號以及2號聯合循環燃氣渦輪發電機組主要工程項目組成部份的初步位置圖

File: T:\GIS\CONTRACT\0510752\mxd\0510752_Location_of_Key_Project_Components_bil.mxd
Date: 8/4/2020