


將來安排(設有緊急繞流暗渠)

設施狀況 (✓ = 正常運作, ✗ = 不能運作)			流出物	排放點
新圍污水處理廠	廈村污水泵房	新界西北污水輸送管道		
✓	✓	✓	經處理污水	龍鼓水道排水口
✓	✓	✗	經處理污水	天水圍明渠/后海灣
✗	✓	✓	未經處理污水	龍鼓水道排水口
✓	✗	✓	未經處理污水	天水圍明渠/后海灣

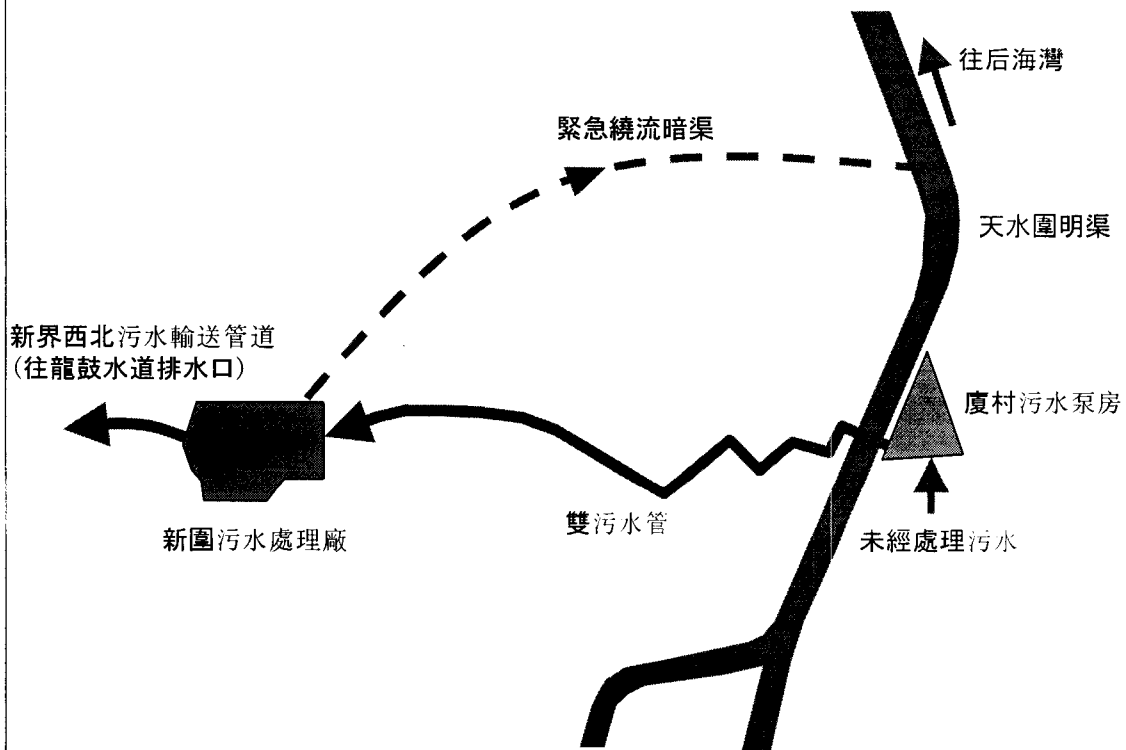

圖七
將來新圍污水處理廠和廈村
污水泵房緊急排放安排示意圖

顧問合約編號CE62/2000
新圍污水處理廠改善和擴建及廈村
污水泵房擴建環境影響評估報告



香港特別行政區政府渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE
HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION