
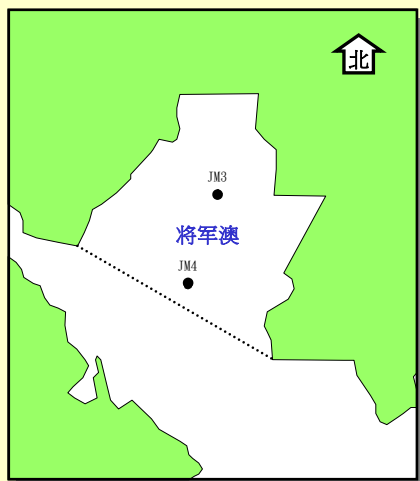
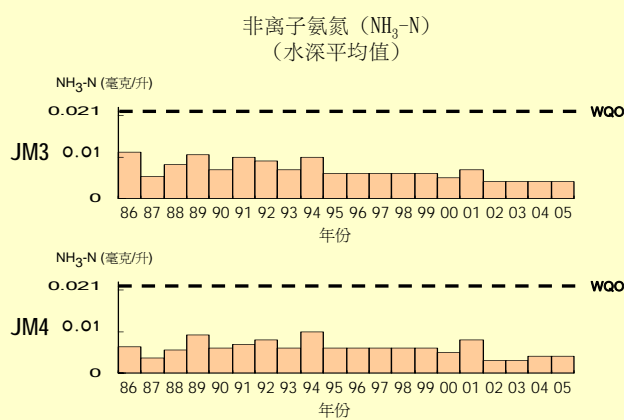
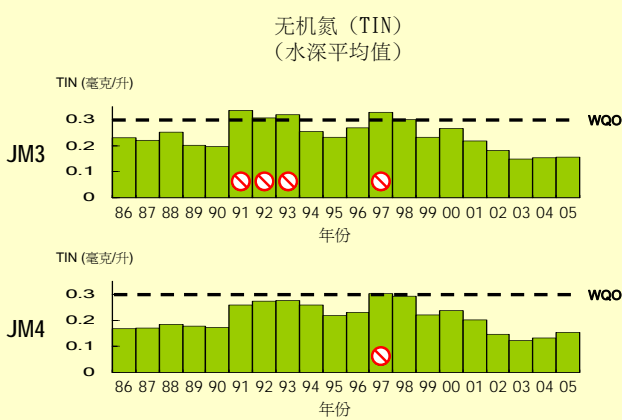
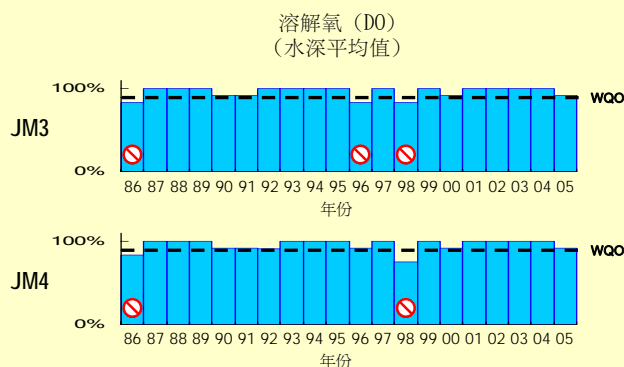



将军澳水质管制区各主要水质指标的达标情况

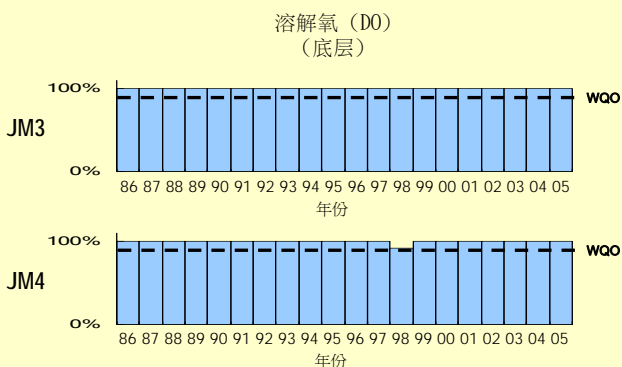

溶解氧 (DO)


1. 底层

WQO : 全年90%的取样次数中, 底层溶解氧水平不少于每升2毫克。
 全年取样次数中, 底层溶解氧水平不少于每升2毫克的样本百分比。



2. 水深平均

WQO : 全年90%的取样次数中, 水深平均溶解氧水平不少于每升4毫克。
 全年取样次数中, 水深平均溶解氧水平不少于每升4毫克的样本百分比。



无机氮(TIN)

WQO : 无机氮的全年水深平均值不超过每升0.3毫克


无机氮的全年水深平均值



非离子氨氮(NH₃-N)

WQO : 非离子氨氮的全年水深平均值不超过每升0.021毫克

非离子氨氮的全年水深平均值



未达标

没有数据 : 监测计划尚未开展