
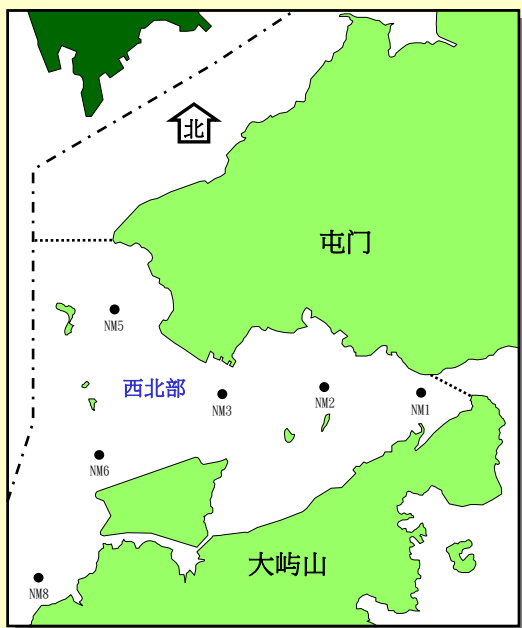


西北部水质管制区各主要水质指标的达标情况

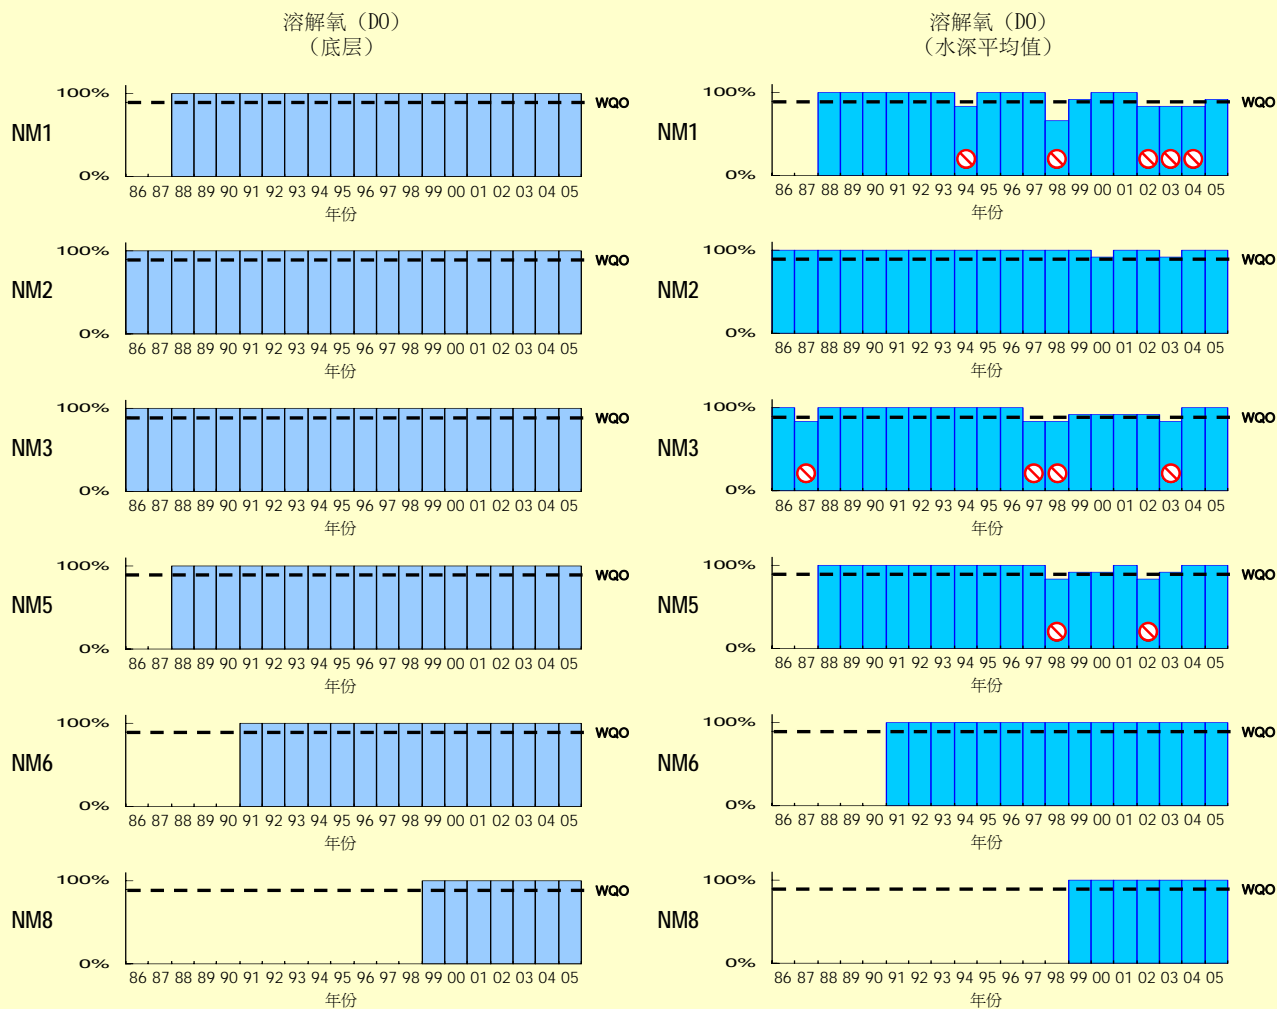

溶解氧 (DO)

1. 底层

WQO：全年90%的取样次数中，底层溶解氧水平不少于每升2毫克。

■ 全年取样次数中，底层溶解氧水平不少于每升2毫克的样本百分比。

2. 水深平均

WQO：全年90%的取样次数中，水深平均溶解氧水平不少于每升4毫克。

■ 全年取样次数中，水深平均溶解氧水平不少于每升4毫克的样本百分比。

⊘ 未达标 — 没有数据：监测计划尚未开展

西北部水质管制区各主要水质指标的达标情况

