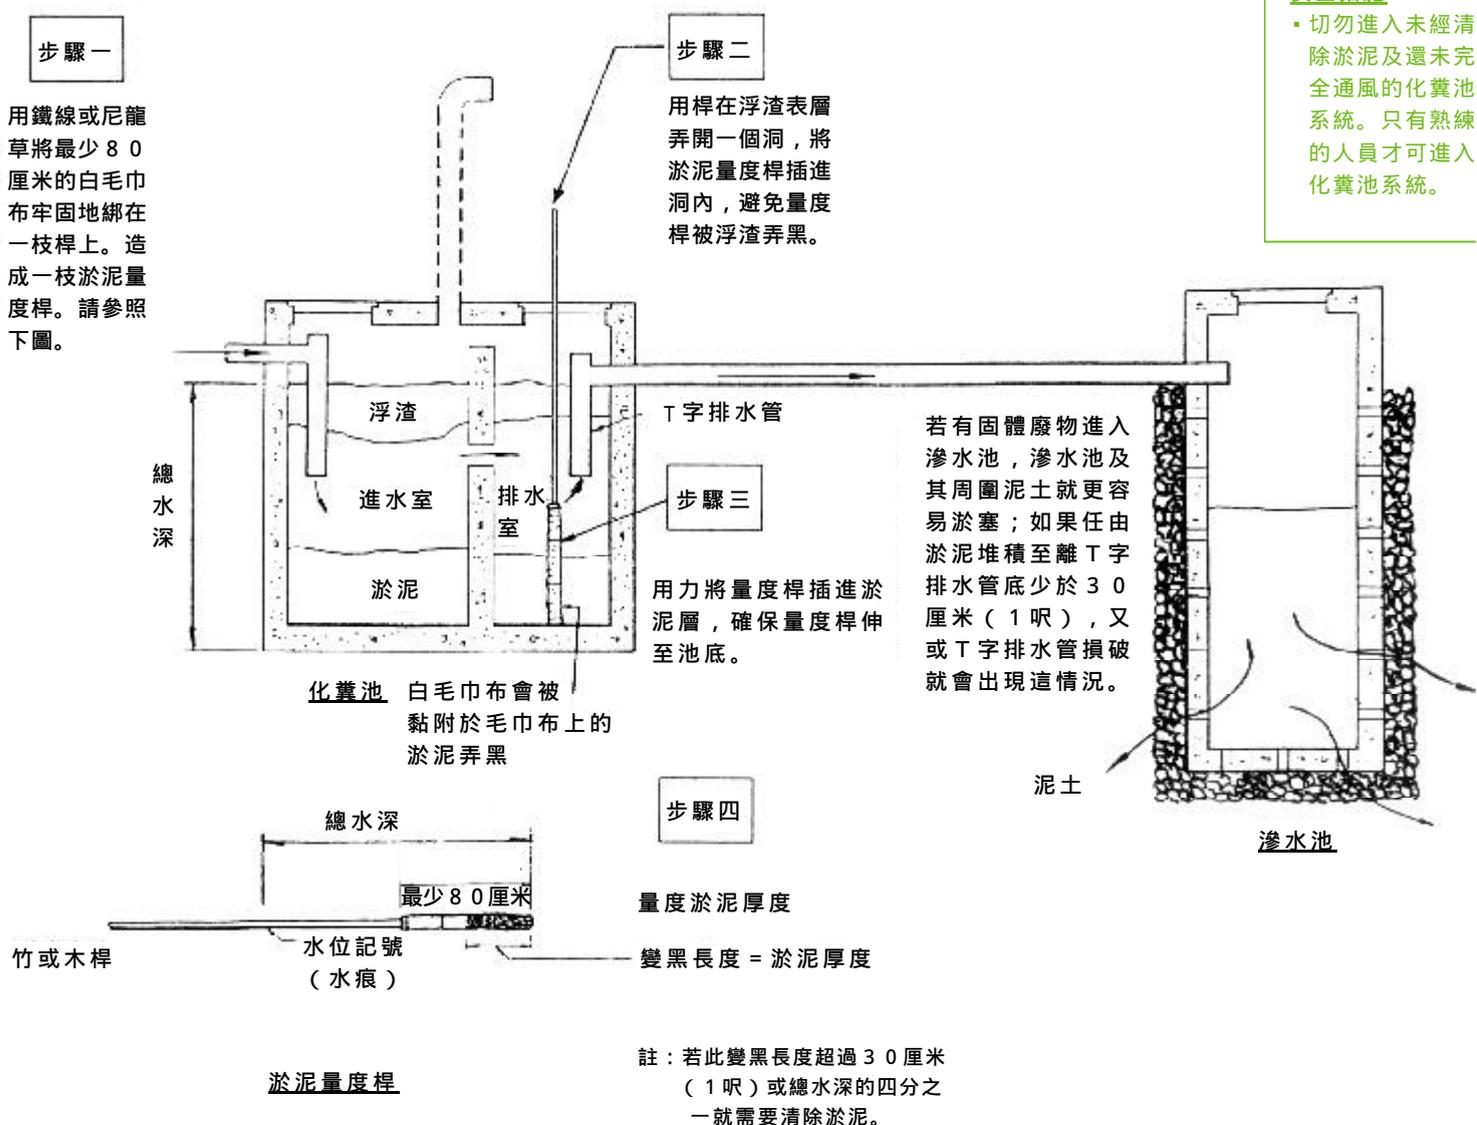


檢查和維修化糞池系統，並經常清除淤泥

十、最少每六個月檢查化糞池系統和量度淤泥的厚度一次。如果化糞池的負荷大，檢查和清除淤泥的次數就應該更頻密。

檢查化糞池系統（四個步驟）



儘可能僱用熟練的人員定期在你觀察下檢查化糞池系統，以及在需要時清除化糞池系統的淤泥。

十一、遇有以下情況，必須立即檢查化糞池系統

- ◆ 化糞池系統滿溢。
- ◆ 化糞池系統明顯散發出臭氣。
- ◆ 屋內廁所沖水有問題，或洗手盆去水不佳。

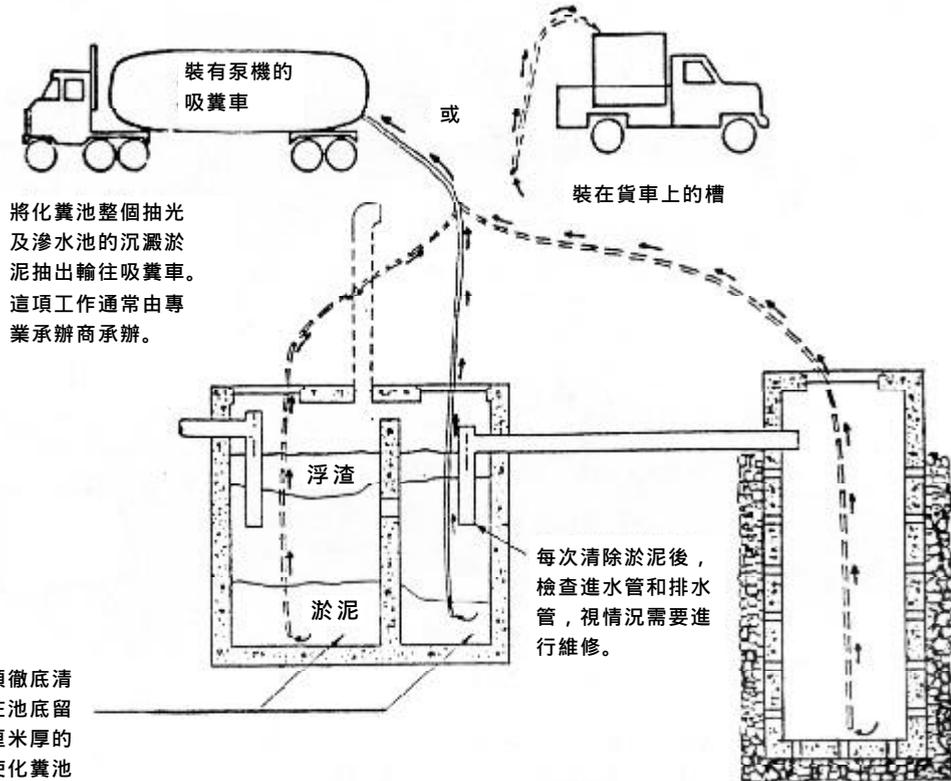
十二、在以下情況必須清除淤泥：

- 淤泥厚度超過 30 厘米（1 呎）或總水深的四分之一。
- 懷疑化糞池排水管堵塞，或滲水池或泥土淤塞。

清除淤泥（兩種方法）

沙井蓋打開後要
小心看顧，避免
行人誤墮化糞池
。打開的化糞池
系統是危險的陷
阱尤其對兒童和
老年人為然。

首選方法



將化糞池整個抽光
及滲水池的沉澱淤
泥抽出輸往吸糞車。
這項工作通常由專
業承辦商承辦。

每次清除淤泥後，
檢查進水管和排水
管，視情況需要進
行維修。

化糞池毋須徹底清
洗，最好在池底留
一層約 1 厘米厚的
舊淤泥，使化糞池
在清理淤泥後仍維
持有效的運作。




次選方法

若吸糞車不能直達
化糞池，應聘請熟
練人員用一個長鏟
清除浮渣和掘出淤
泥然後用桶或其他
適當器皿盛載運往
污水處理廠處置。



十三、化糞池系統的淤泥必須適當地棄置。淤泥應交由專業承辦商運往污水處理廠處置。食物環境衛生署，如資源許可，也會為私人化糞池系統提供抽除淤泥的收費服務。查詢詳情可參閱第十二頁的圖表。

十四、每次清除淤泥工作完成後，必須檢查排水系統和化糞池系統是否有毛病。若有，在恢復排放污水入化糞池系統前，必須先行修理。

檢查	是否有毛病 (有 / 無)
	<input type="checkbox"/>
T字進水管	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
T字排水管	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
通氣管及隔網	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
渠口及隔網	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
排水管	

十五、必須把對化糞池系統進行的所有檢查、清除淤泥及維修工作記錄下來。可用這本小冊子後頁的表作記錄。拍照可省卻部份文字記錄。

